

Centro

Nombre:

Técnico:

Dirección:

Tel:

Ref. Paciente

Información del Paciente

Edad:

Altura: cm

Peso: Kg

Sexo:

Lado Izq Der

Lim. Sup. 1ª Curva:

Ápice:

Lim. Inf. 1ª Curva:

Lado Izq Der

Lim. Sup. 2ª Curva:

Ápice:

Lim. Inf. 2ª Curva:

Ventre Plano Ventre Medio Ventre Prominente Ventre Caído

Nalgas Planas Nalgas Medias Nalgas Prominentes

Hiperlordosis Hipercifosis

Entrada de datos - Captación de datos

Fichero Scanner Hoja Medidas Molde Escayola Rodincom

Rx. A-P Rx. Lat. Foto A-P Foto Lat.

Rectificación: Si No

Cheneau Málaga Boston Swan Dorso Lumbar

Kyphologic Milwaukee Lyones Otros:

Corrección Lordosis: Si No 0° 15° Fisiológica

Termoconformado: Si No

Fabricación

Apertura Anterior Apertura Posterior Bivalvo

Polietileno HD: 3mm 4mm 5mm

Polietileno BD: 3mm 4mm 5mm

PP.Copolímero: 3mm 4mm 5mm

COLOR PLÁSTICO:

Natural Transfer (ver hoja de transfers) Ref:

Forro Interior: Si No
6mm 3mm

COLOR FORRO:


Blanco Piel Rojo Azul

Diseño, corte y pulido: Si No

Acabado:

Cierre Velcros

Cierre Metálicos

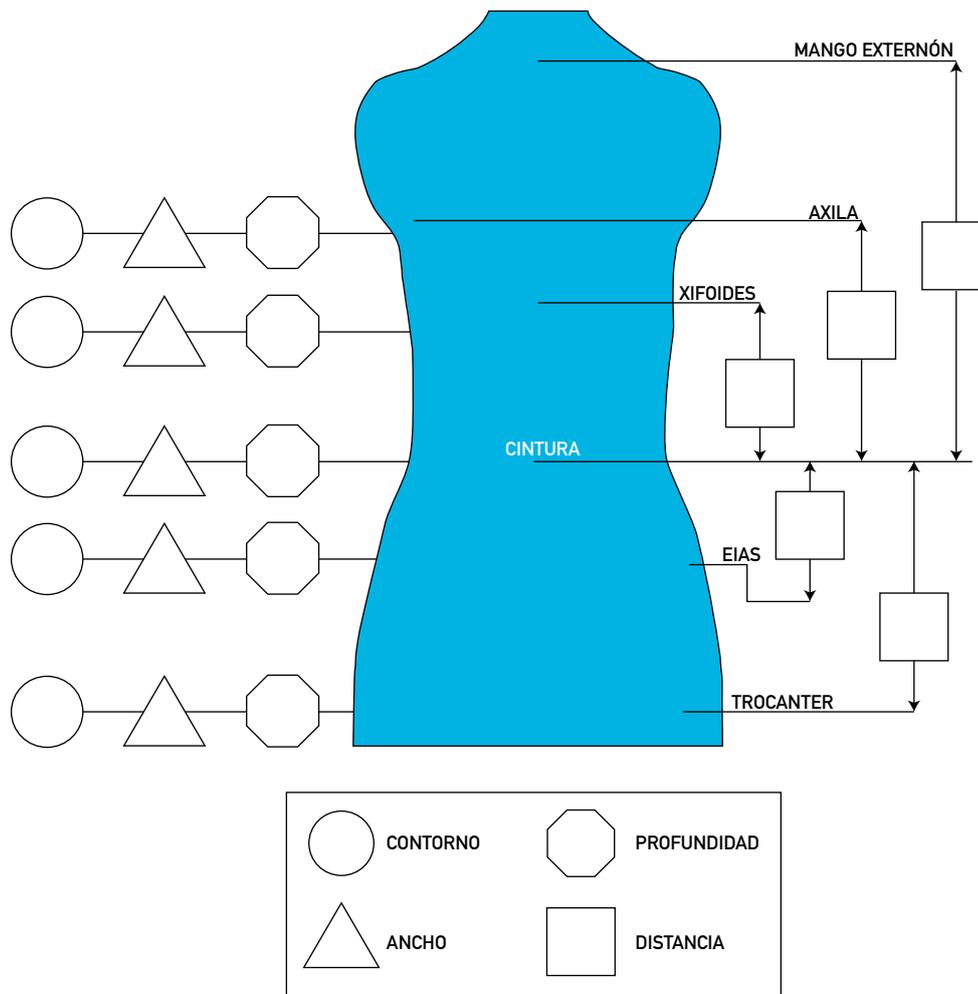

Observaciones: